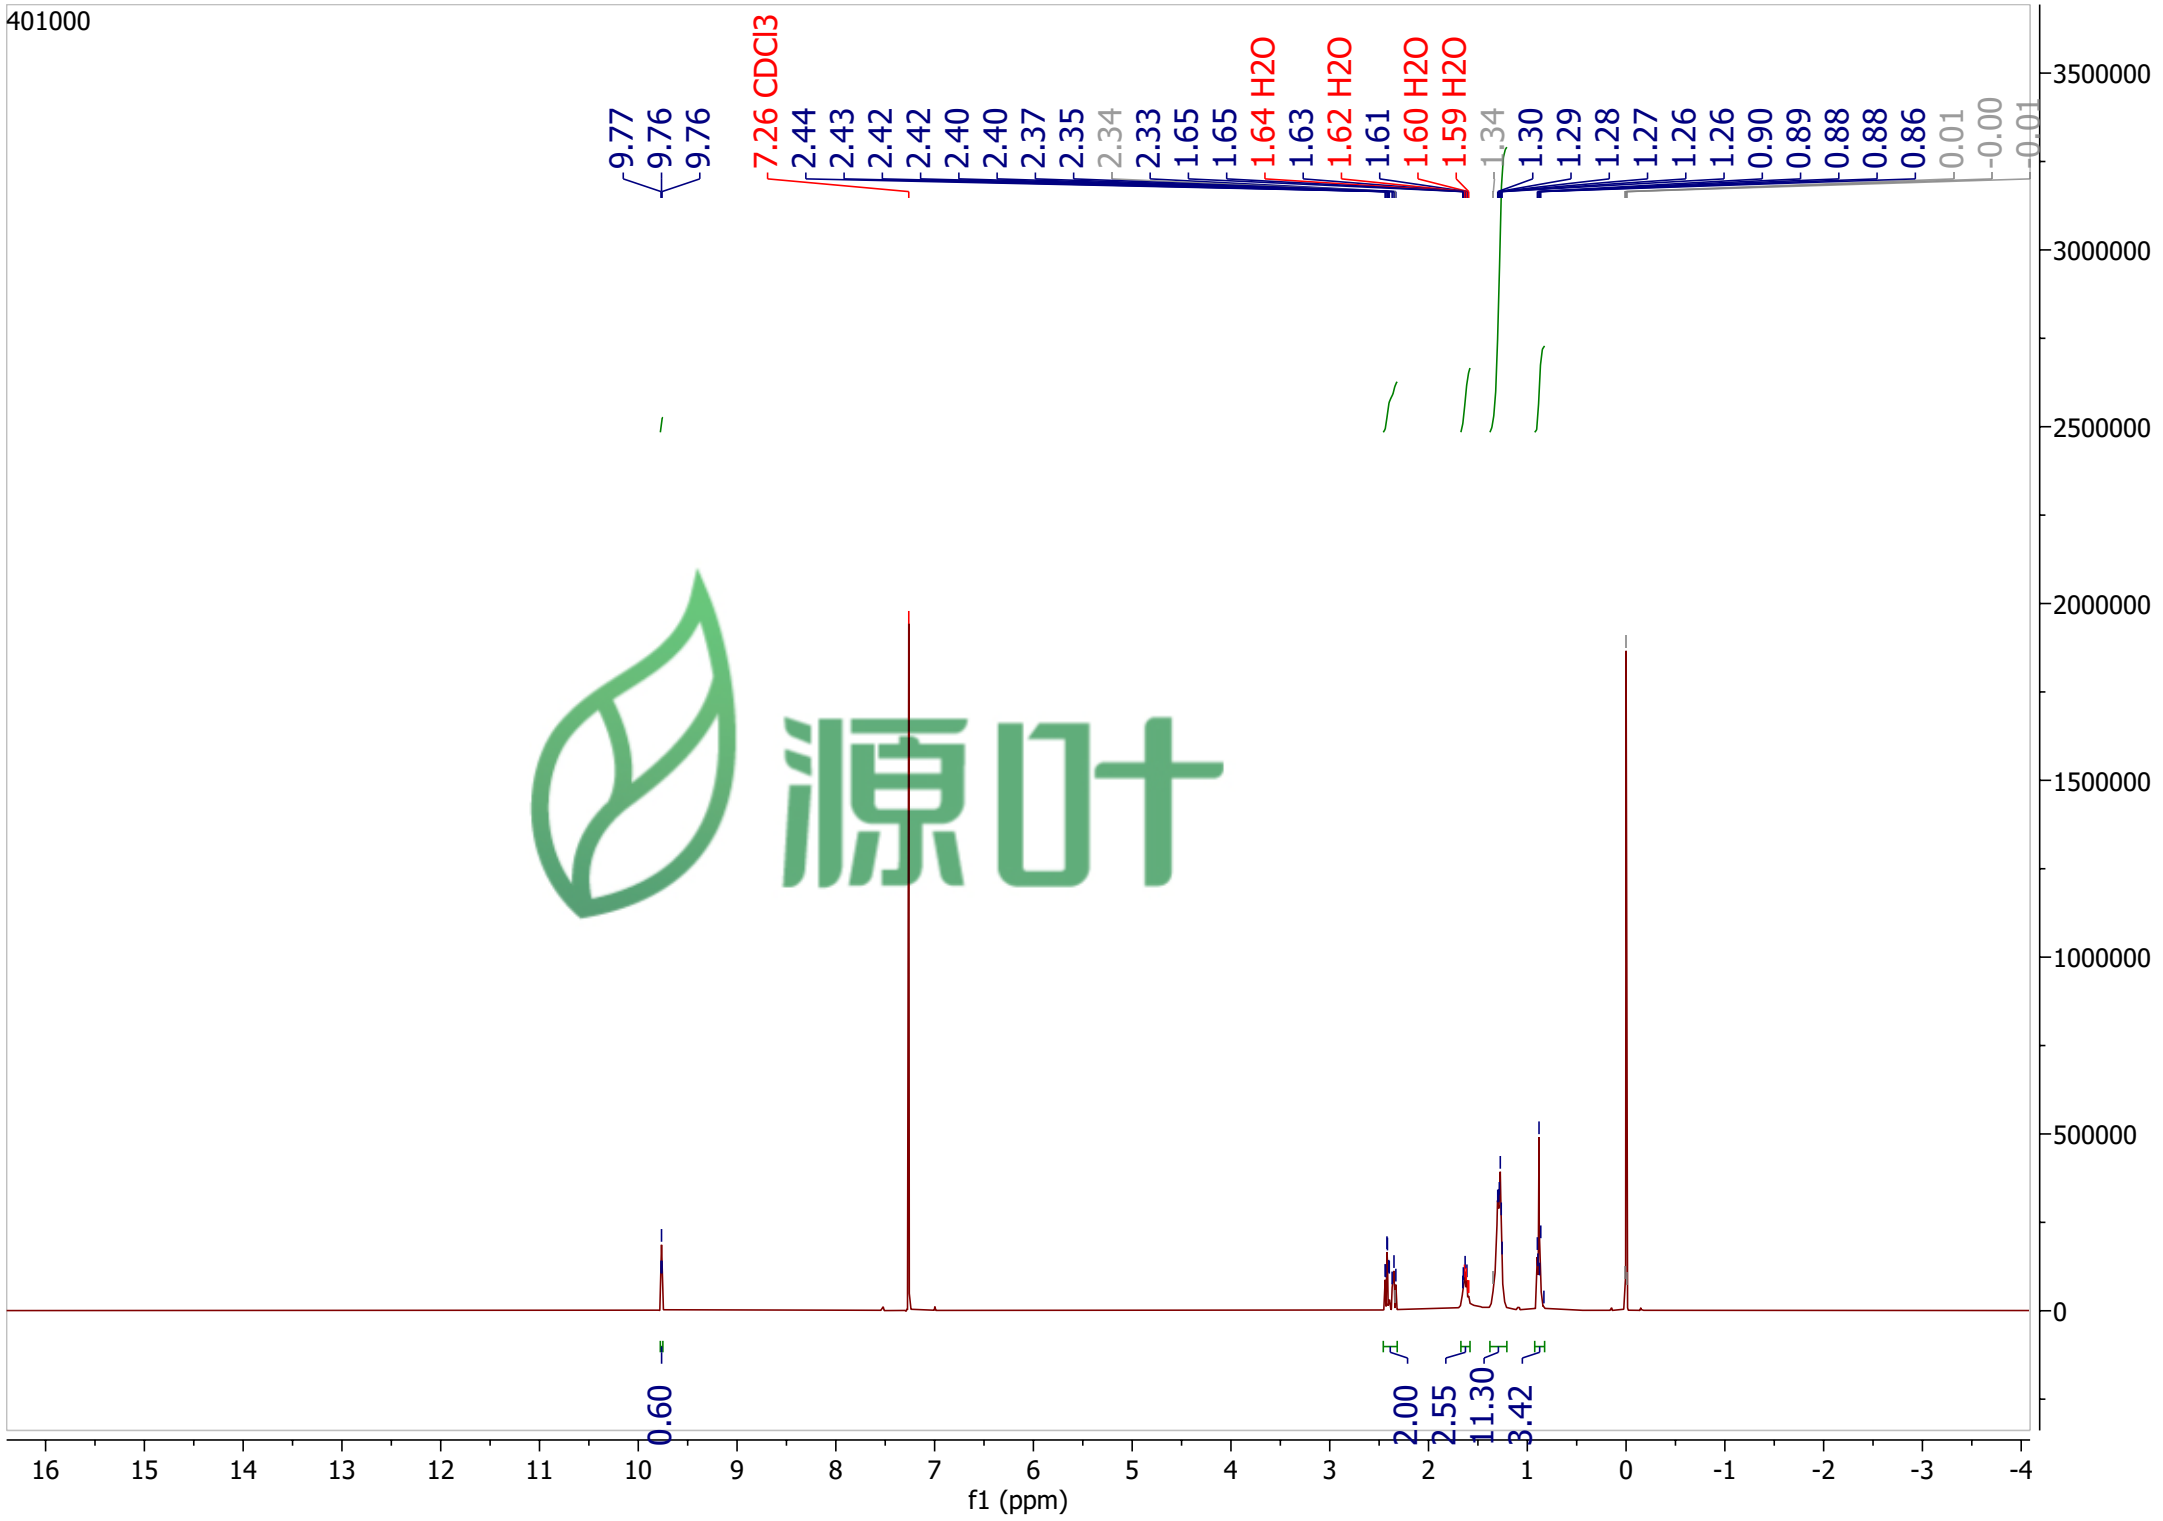

401000
9.77
9.76
9.76
7.26 CDCl3
2.44
2.43
2.42
2.42
2.40
2.40
2.37
2.35
2.34
2.33
1.65
1.65
1.64 H2O
1.63
1.62 H2O
1.61
1.60 H2O
1.59 H2O
1.34
1.30
1.29
1.28
1.27
1.26
1.26
0.90
0.89
0.88
0.88
0.86
0.01
-0.00
-0.01
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
0.60
2.00
2.55
11.30
3.42
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
f1 (ppm)