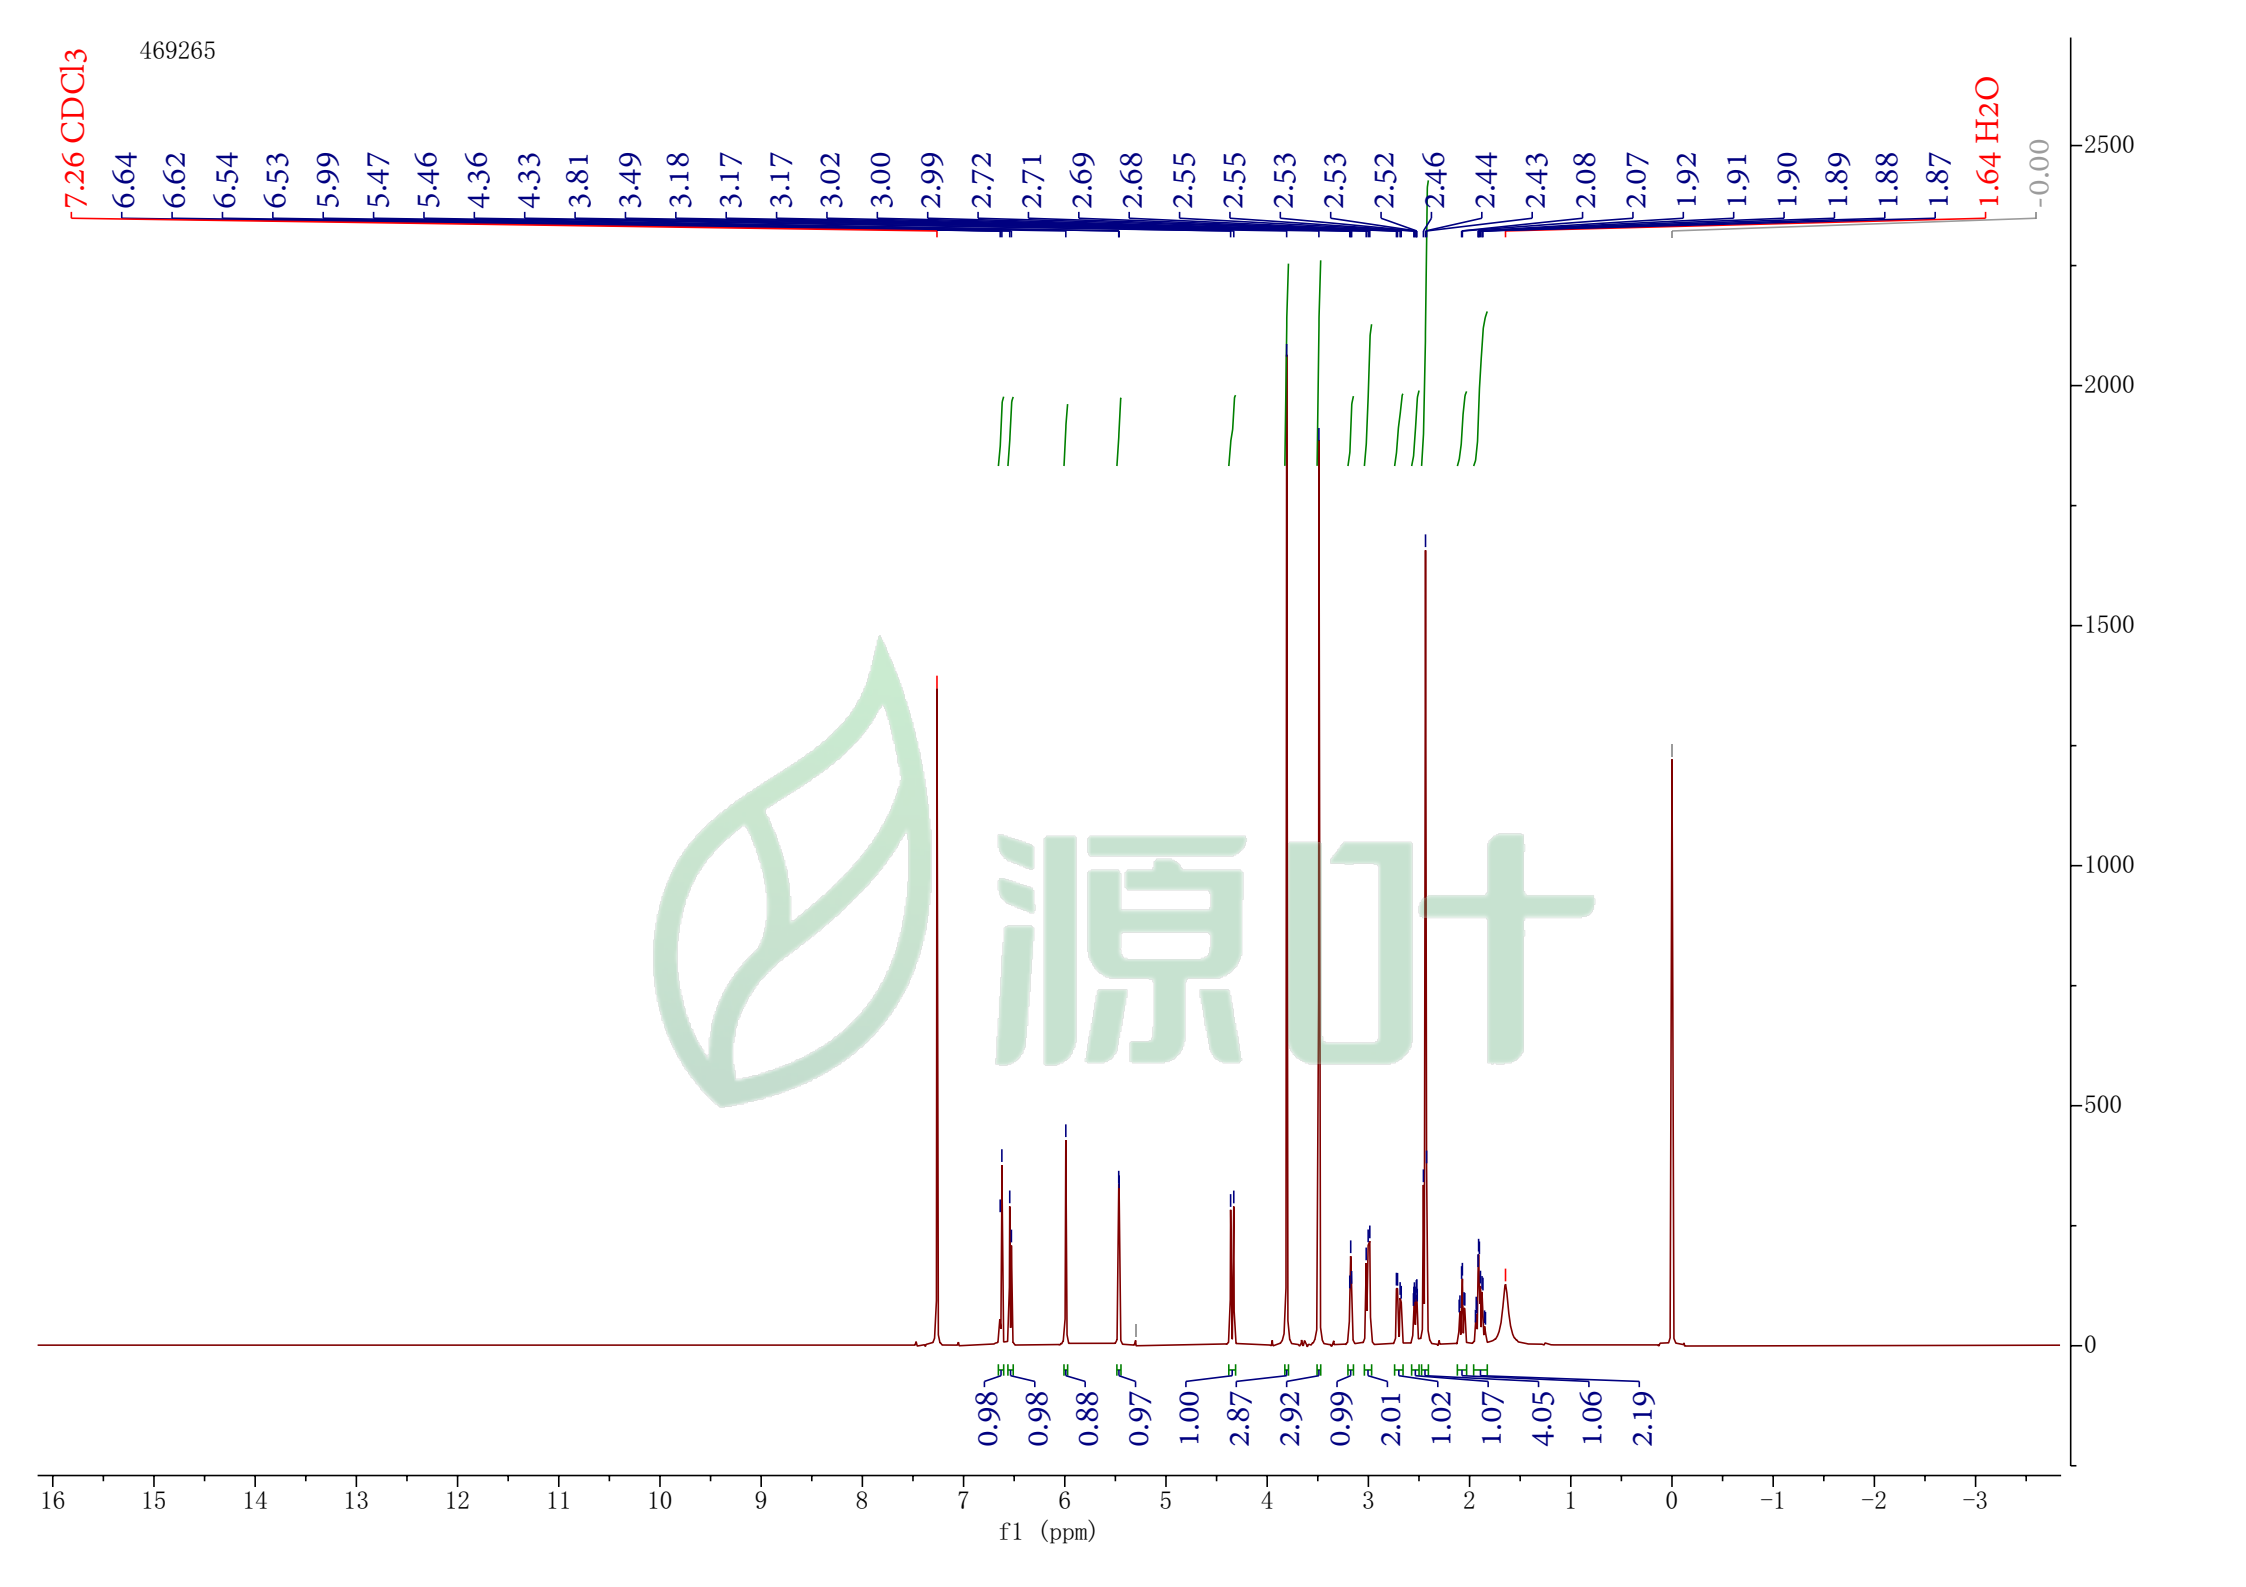

469265
7.26 CDCl3
6.64
6.62
6.54
6.53
5.99
5.47
5.46
4.36
4.33
3.81
3.49
3.18
3.17
3.17
3.02
3.00
2.99
2.72
2.71
2.69
2.68
2.55
2.55
2.53
2.53
2.52
2.46
2.44
2.43
2.08
2.07
1.92
1.91
1.90
1.89
1.88
1.87
1.64 H2O
-0.00
2500
2000
1500
1000
500
0
0.98
0.98
0.88
0.97
1.00
2.87
2.92
0.99
2.01
1.02
1.07
4.05
1.06
2.19
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
f1 (ppm)